
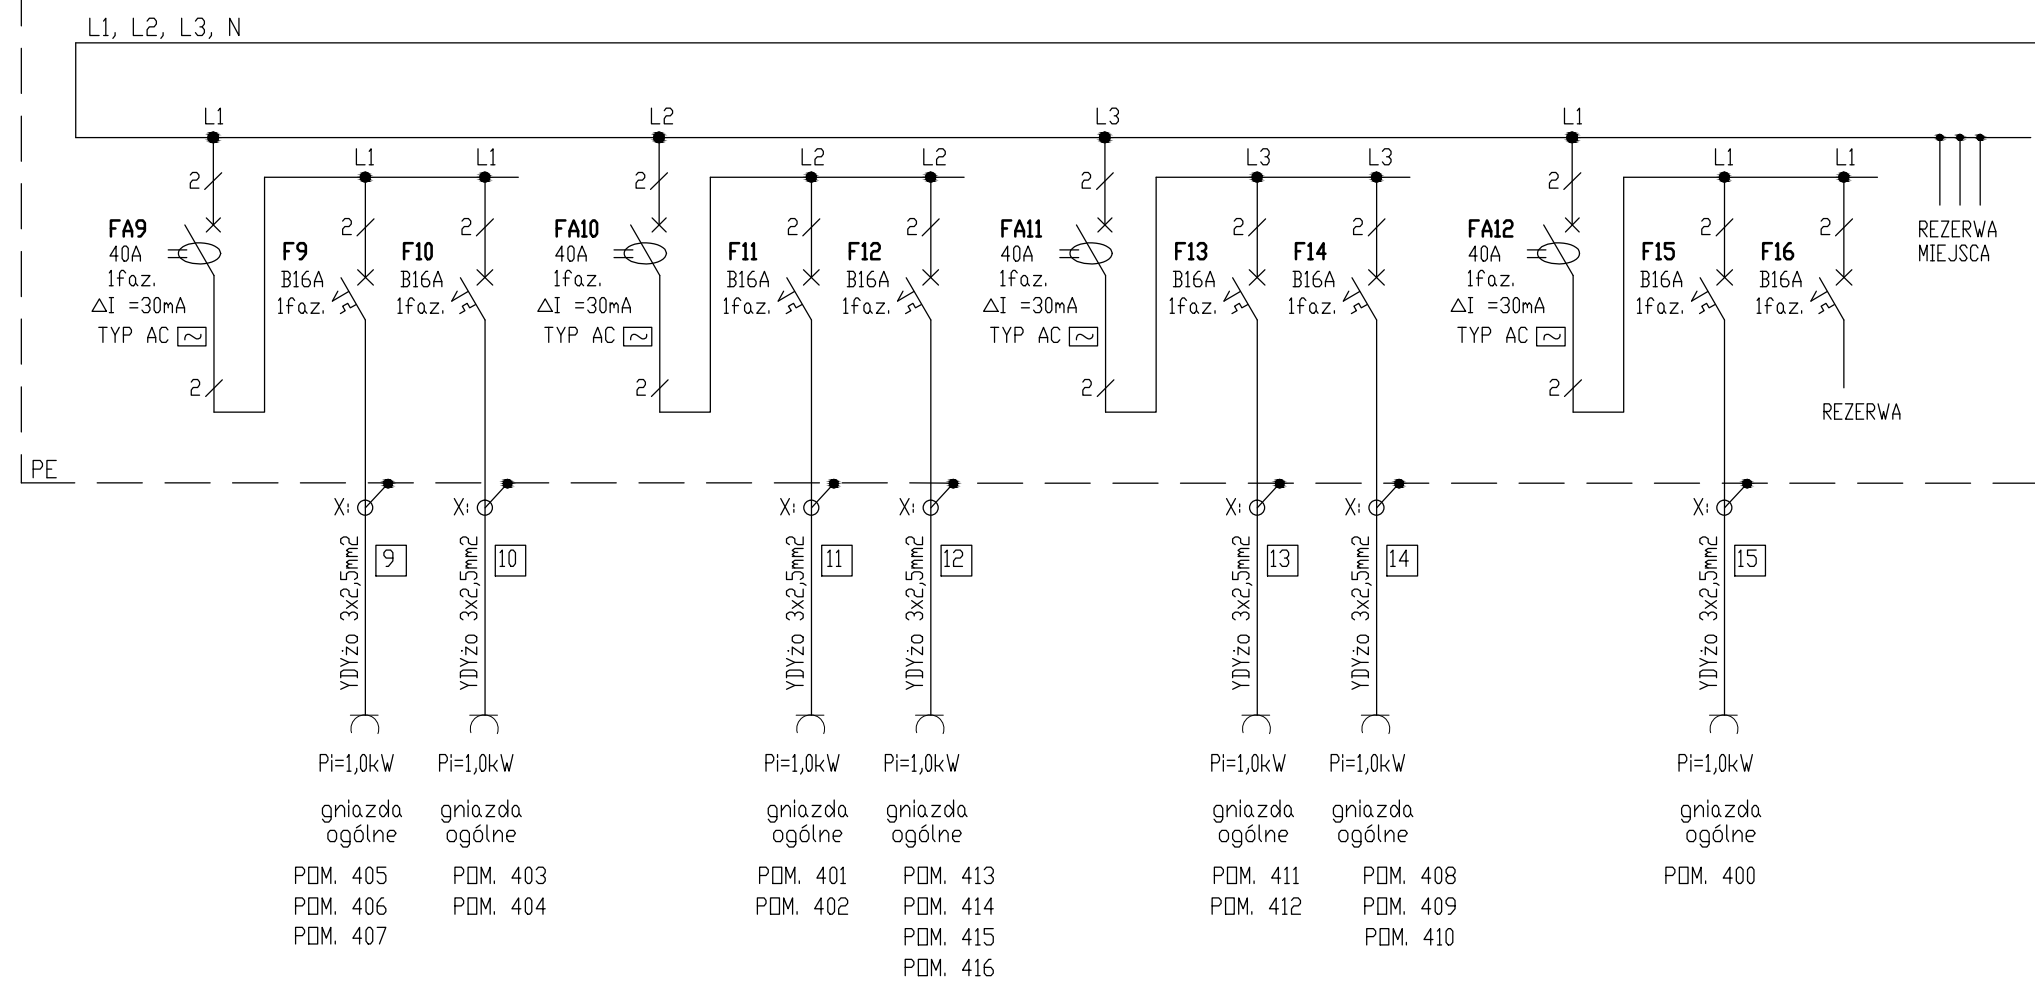


TABLICA TE22

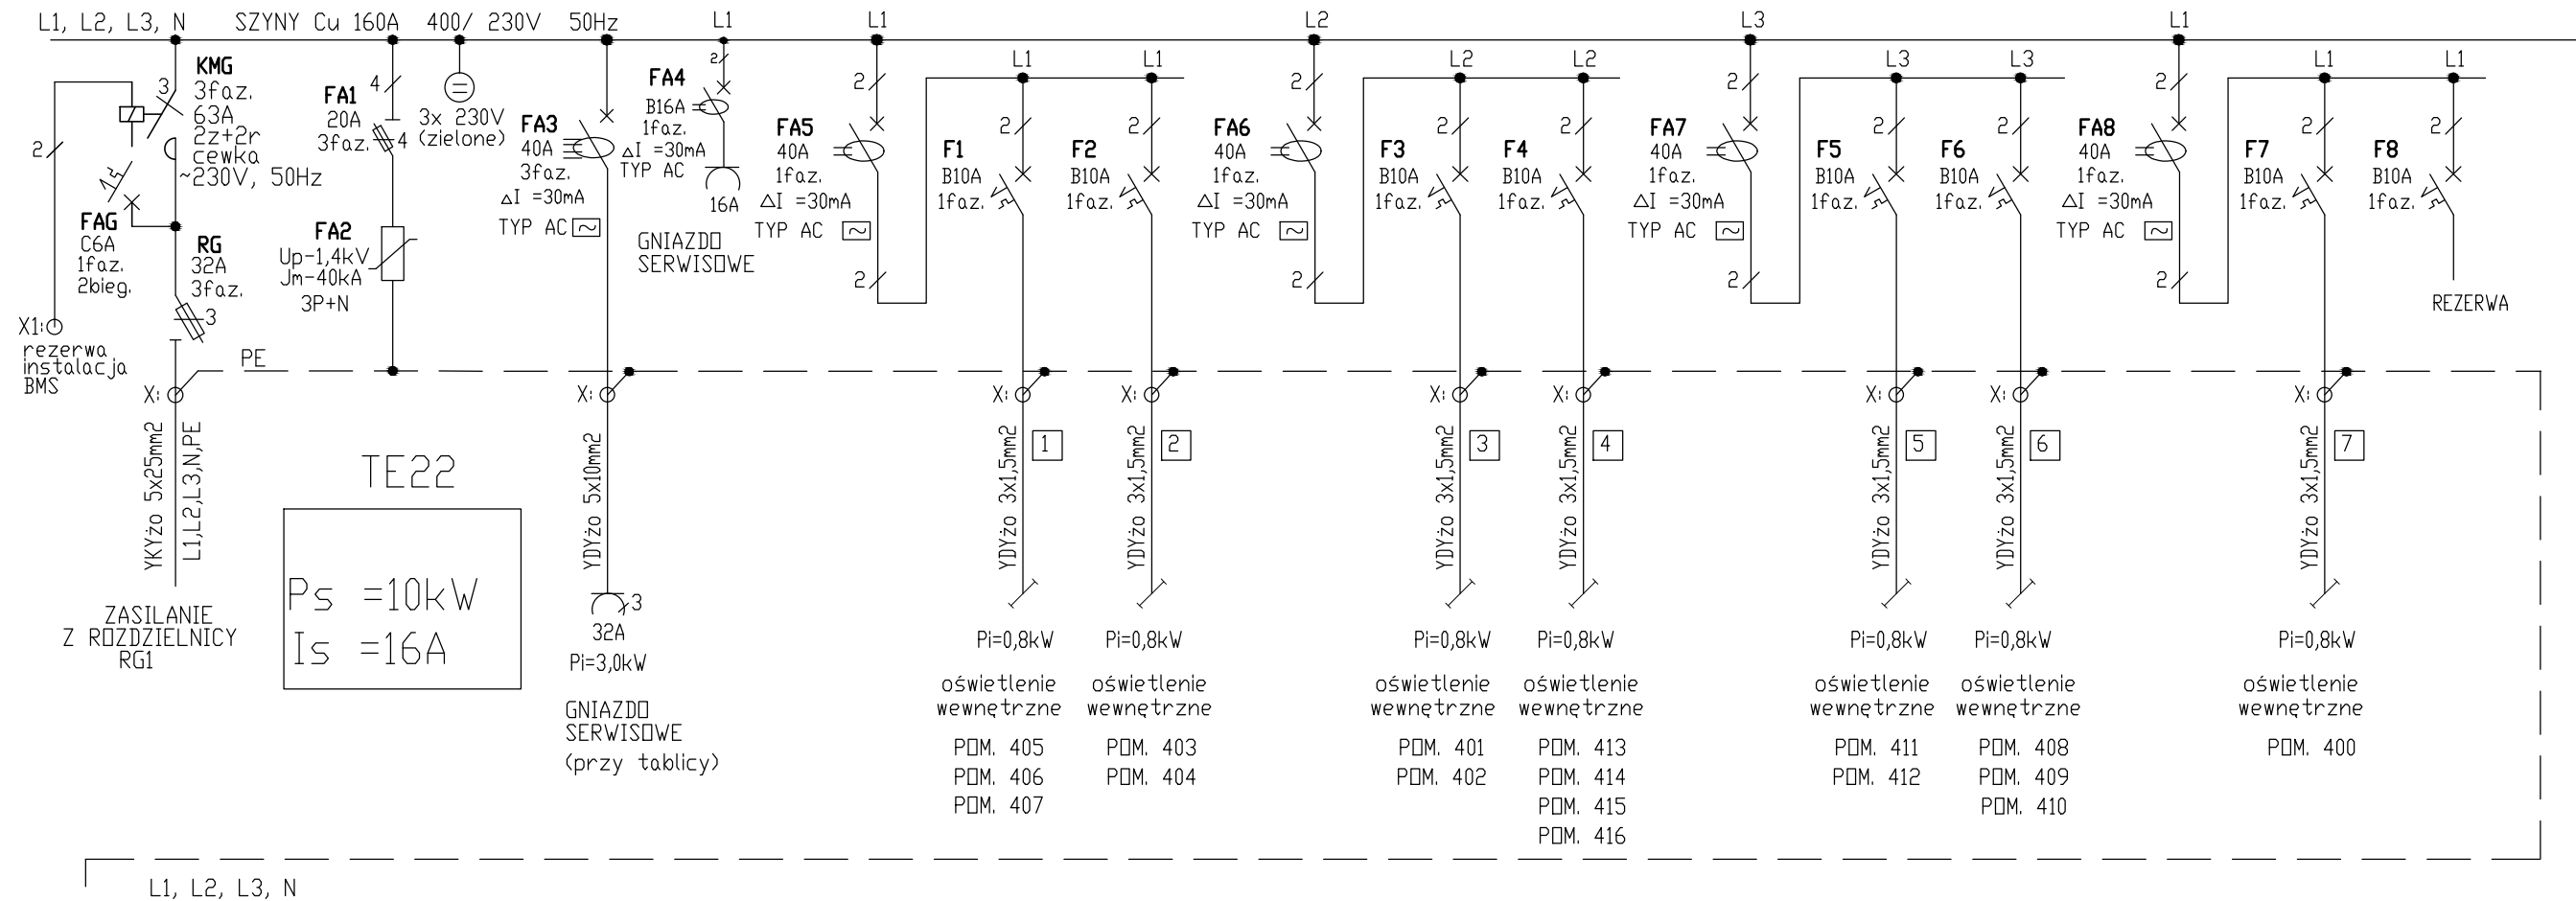


OCHRONA PRZED DOTYKIEM POŚREDNIM  
SAMOCZYNNIE WYŁĄCZANIE ZASILANIA

UKŁAD SIECI TN-

## UWAGI

1. W tablicy zastosować aparaturę jednego producenta, przyjęty standard Schrack.
2. Tablica natynkowa 4x24 modułów, drzwiczki metalowe

<div>RADEK GUZOWSKI</div> <div>ARCHITEKT</div> <div>  </div>		<div>02-640 Warszawa ul. Woronicza 31/266 tł. (22) 119 28 31</div>	
<div>SCHEMAT TABLICZY TE-22</div>		<div>SKALA -</div> <div>BRANŻA: ELEKTR.</div>	
<div>PROJEKT BUDOWLANY I PROJEKT PRZETARGOWY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKU UNIwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie ZŁOKALIZOWANEGO PRZY ULICY OKÓLNIK 2, DZ. NR EWIDENCYJNY 94 W OBRĘBIE 50 407</div>		<div>UMOWA</div> <div>FAZA PB+PP</div> <div>DATA 30.12.2015</div> <div>  </div>	
<div>INWESTOR:</div> <div>ADRES: 00-368 Warszawa ul. Okólnik 2</div> <div>AUTOR: mgr inż. Jacek Łuczak</div> <div>PECZATKA:</div>		<div>NR UPRAWNIEN</div> <div>Wa-87/02</div> <div>PODPIS</div>	
<div>SPRAWDZIŁ: mgr inż. Piotr Grabowski</div> <div>PECZATKA:</div>		<div>NR UPRAWNIEN</div> <div>St-755/09</div> <div>PODPIS</div>	
<div>UWAGI:</div>		<div>NR RYS.</div> <div>E-31</div>	