
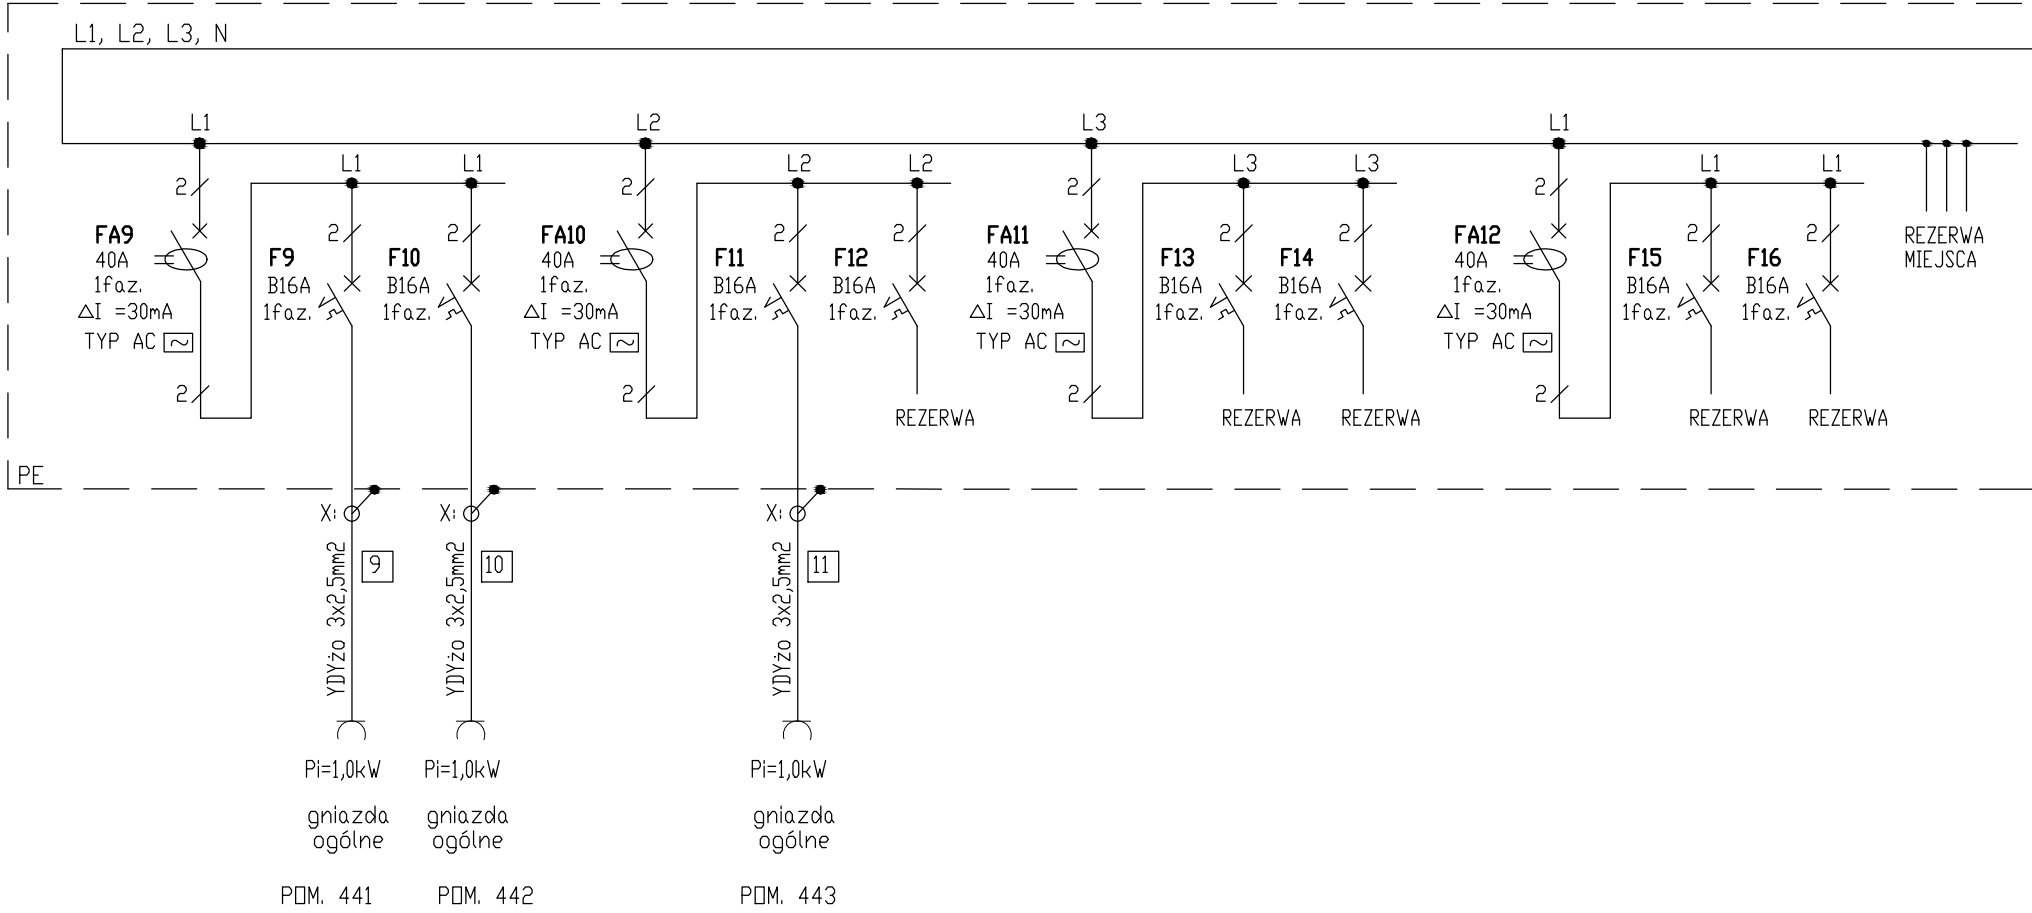


TABLICA TE62

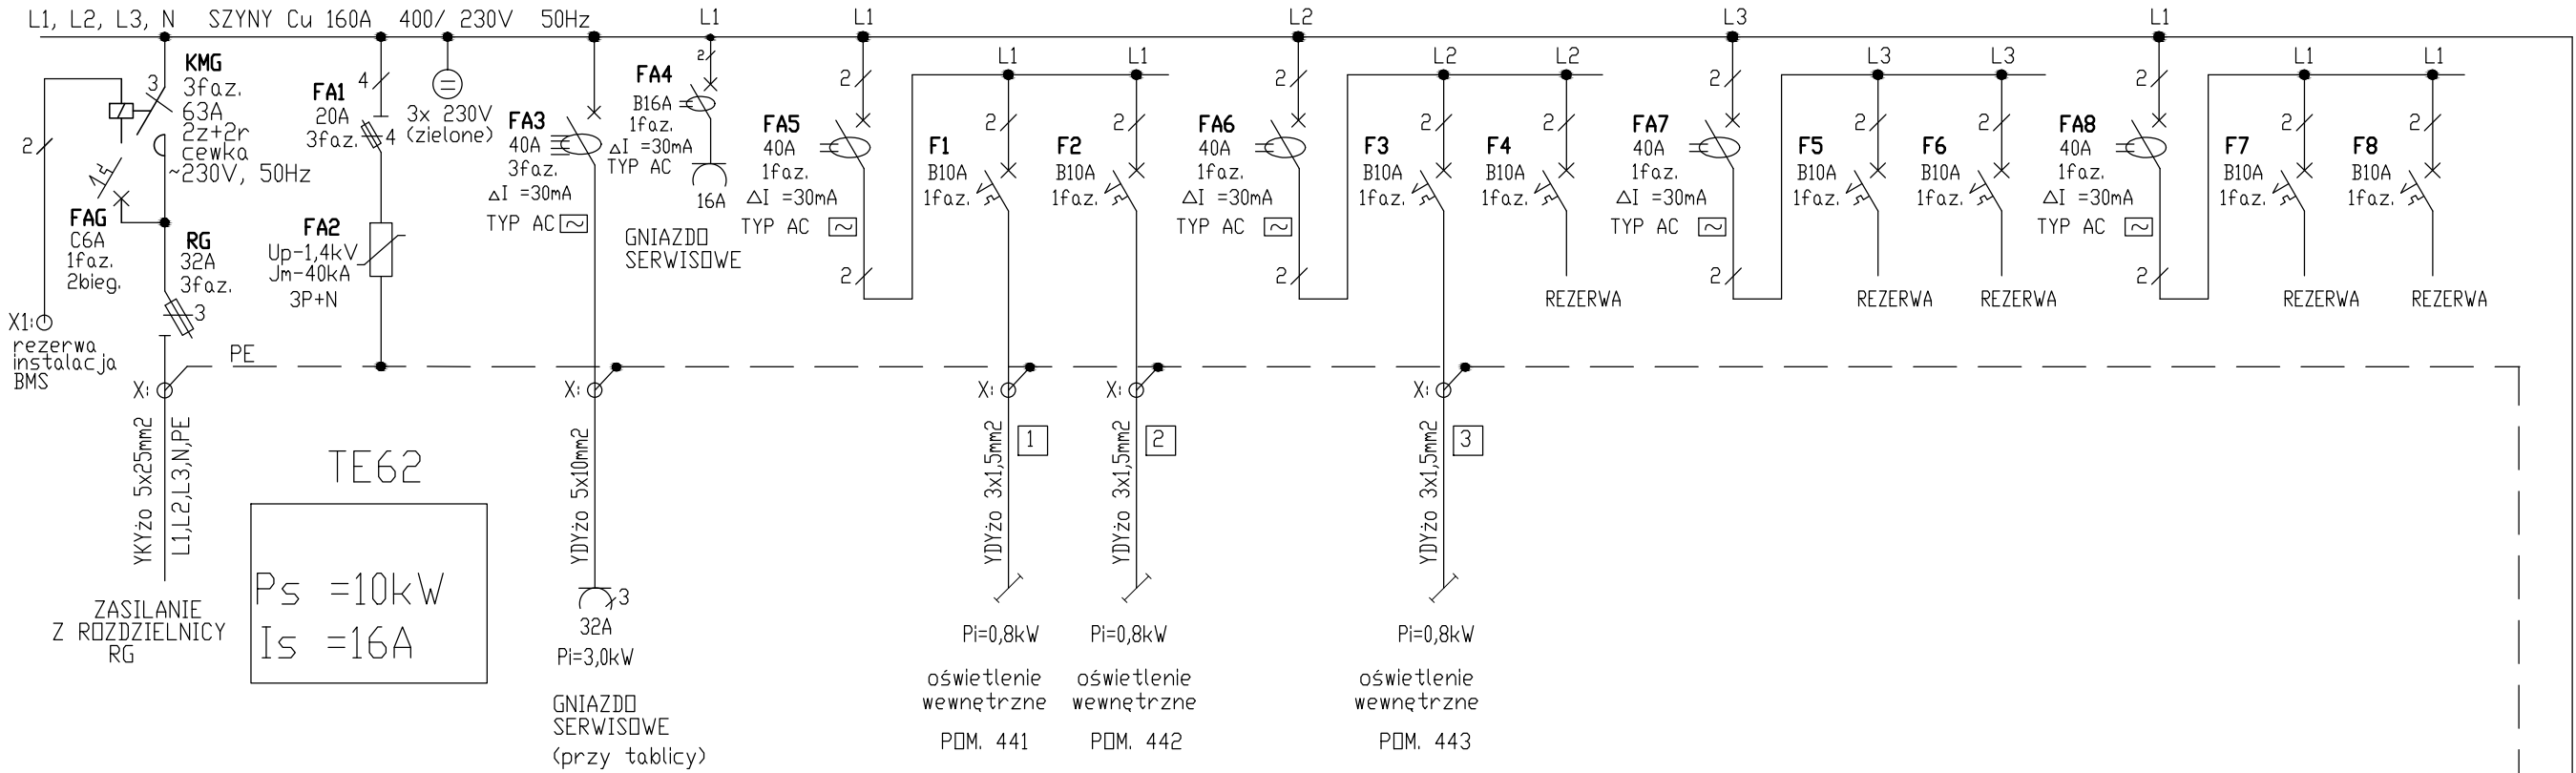

OCHRONA PRZED DOTYKIEM POŚREDNIM  
SAMOCZYNNE WYŁĄCZANIE ZASILANIA

UKŁAD SIECI TN-S

UWAGI:

- W tablicy zastosować aparaturę jednego producenta, przyjęty standard Schrack.
- Tablica natynkowa 4x24 modułów, drzwiczki metalowe.

|  |  |  |
|--|--|--|
| RADEK GUZOWSKI<br>ARCHITEKT  |  | 02-640 Warszawa<br>ul. Woronicza 31/266<br>t/f. (22) 119 28 31 |
| SCHEMAT TABLICY TE-62  |  | SKALA -<br>BRANŻA: ELEKTR.                                     |
| PROJEKT BUDOWLANY I PROJEKT PRZETARGOWY<br>INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKU<br>UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO<br>FRYDERYKA CHOPINA W WARSZAWIE<br>ZLOKALIZOWANEGO PRZY ULICY OKÓŁNIK 2, DZ. NR<br>EWIDENCYJNY 94 W OBRĘBIE 50 407 |  | UMOWA<br>FAZA PB+PP<br>DATA 30.12.2015                         |
| INWESTOR:  |  | UNIwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina                         |
| ADRES:   |  | 00-368 Warszawa ul. Okólnik 2                                  |
| AUTOR:   |  | mgr inż. Jacek Łuczak  |
| PIECZĄTKA:   |  | NR UPRAWNIEN<br>Wa-87/02<br>PODPIS                             |
| SPRAWDZIŁ:   |  | mgr inż. Piotr Grabowski                                       |
| PIECZĄTKA:   |  | NR UPRAWNIEN<br>SI-755/89<br>PODPIS                            |
| UWAGI:   |  | NR RYS.<br>E-67  |