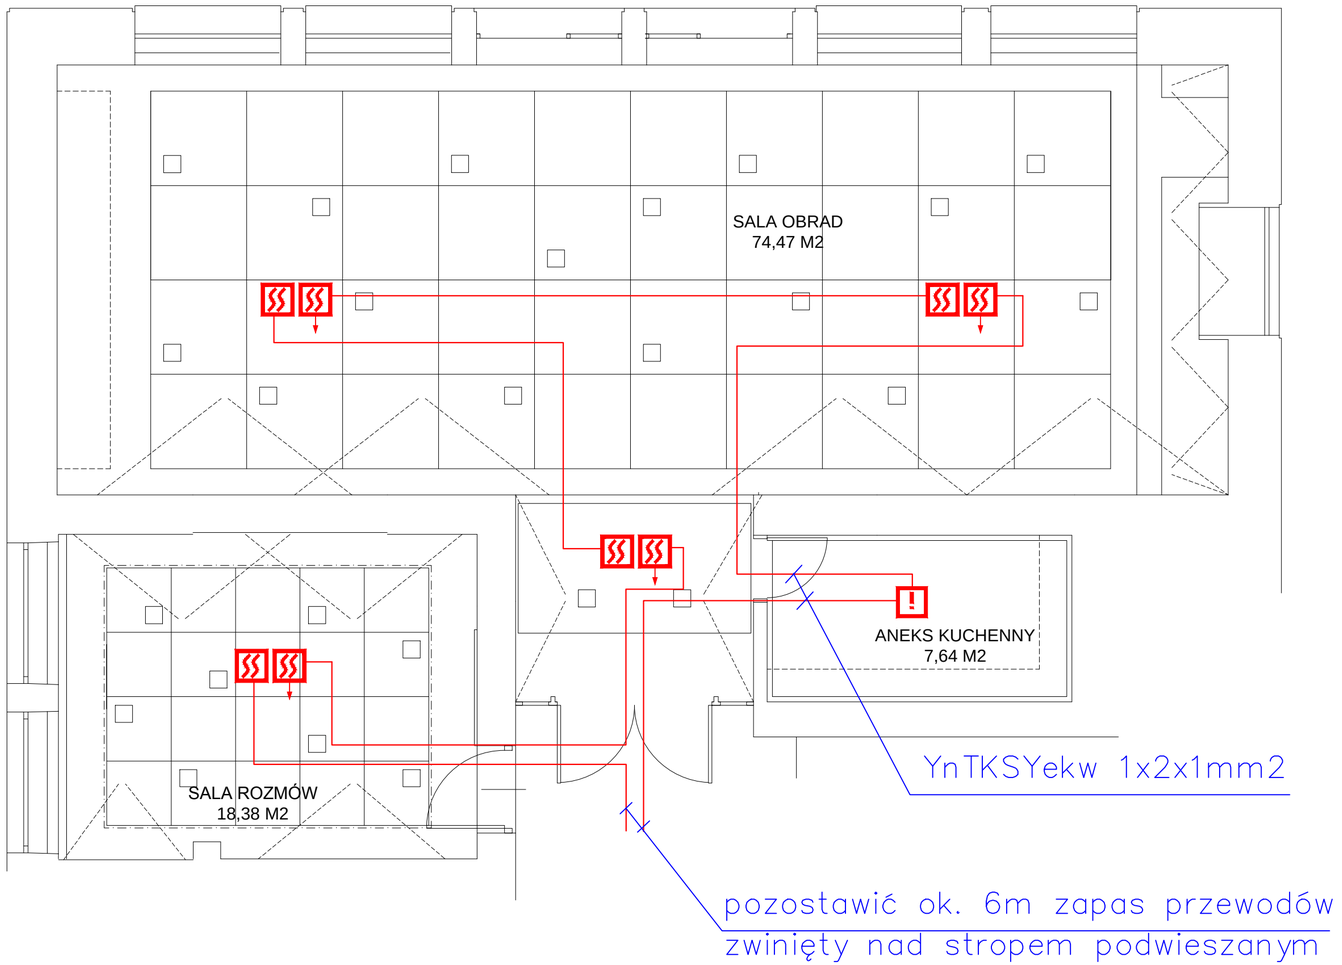


OZNACZENIA:

- – czujka optyczna dymu (Z GNIAZDEM I IZOLATOREM ZWARĆ)
- – wielostanowa uniwersalna czujka ciepła (Z GNIAZDEM I IZOLATOREM ZWARĆ)
- – wskaźnik zadziałania czujki

UWAGI:

1. Instalacja w przyszłości zostanie włączona do instalacji sygnalizacji pożarowej całego budynku.
2. Typy urządzeń instalacji SSP ustalone będą po wyborze przyjętego systemu. Wszystkie podłączenia urządzeń wg ich DTR.

UWAGI:

WSZELKIE NIEJASNOŚCI I NIEZGODNOŚCI WYJAŚNIAĆ Z PROJEKTANTAMI W TRYBIE NADZORU AUTORSKIEGO.

OPRACOWANIE STANOWI KOMPLET Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI. PRZED PRZYTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA KAŻDEGO Z ETAPÓW REALIZACJI NALEŻY ZAPOZNAC SIĘ Z KOMPLETEM DOKUMENTACJI.

GRZEGORY & PARTNERZY
A R C H I T E K C I
01-708 WARSZAWA UL. SŁODOWIEC 1/19 TEL/FAX: 022 834 60 55 mail: grzegoryipartnerzy@ wp.pl

OBIEKT:	GMACH UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA Warszawa, Ul. Okólnik 2
INWESTOR:	UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA Warszawa, Ul. Okólnik 2
OPRACOWANIE:	PROJEKT ARANZACJI SALI SENATU Z ZAPLECZEM I POKOJEM SPOTKAŃ W BUDYNKU UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA Warszawa, Ul. Okólnik 2
TEMAT RYS:	PLAN INSTALACJI SYGNALIZACJI P.POŻ.
PROJEKTANCI:	mgr inż. Jacek Łuczak mgr inż. Piotr Grabowski

Rodzaj proj.	Nr rys.	Il. rysunków	Data:	Skala:
Proj. wn.	T-1		12.2013	1:50